


Abbildung 6: Stickstoff-Abbau (als ges. geb. N) der Tiroler Kläranlagen

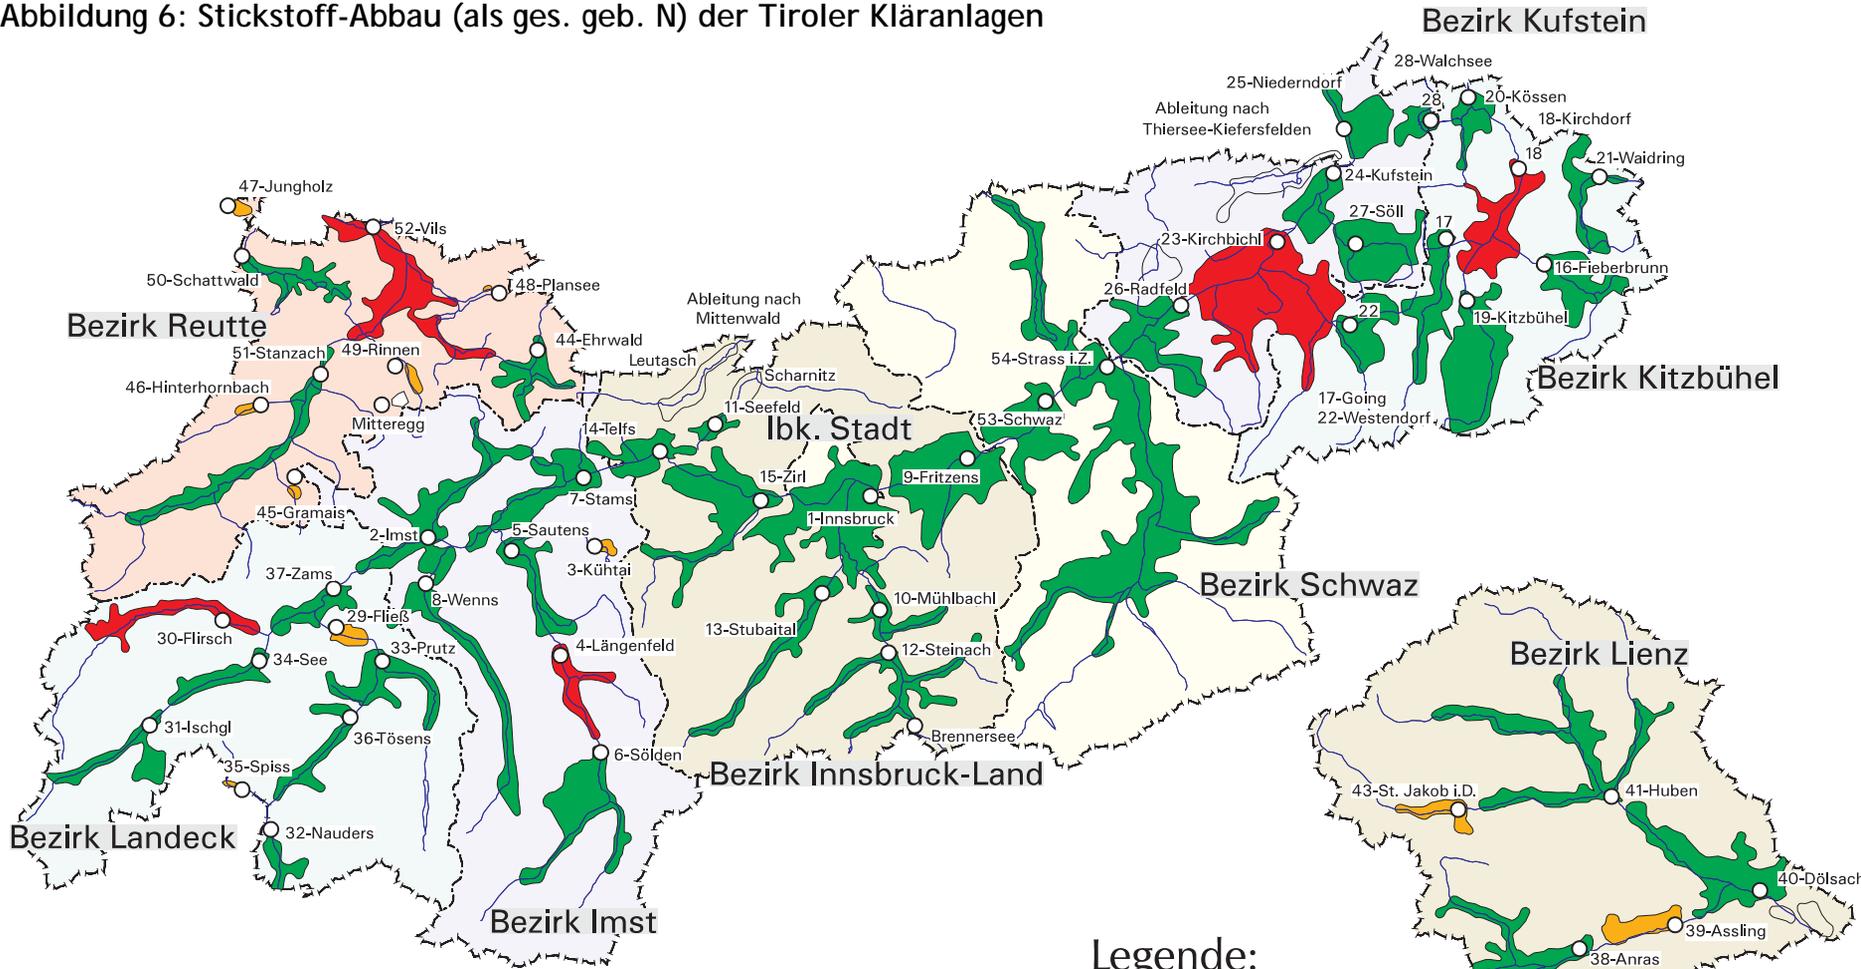

Kläranlagenkataster 2010

Stand: Juli 2011

Für den Inhalt verantwortlich:

Abt. Wasserwirtschaft / Siedlungs- und Industrierwasserwirtschaft

Kartographie: Abt. Geoinformation



Legende:

- keine bzw. nur unvollständige Betriebsdaten
- mindestens 70% (bei $T_{Abl} > 12^{\circ}C$)
- unter 70% (bei $T_{Abl} > 12^{\circ}C$)
- keine Bewertung da ganzjährig $T_{Abl} \leq 12^{\circ}C$
- keine Begrenzung da Bemessungswert $\leq 5.000 \text{ EW}_{60}$