


Abbildung 6: Stickstoff-Abbau (als ges. geb. N) der Tiroler Kläranlagen

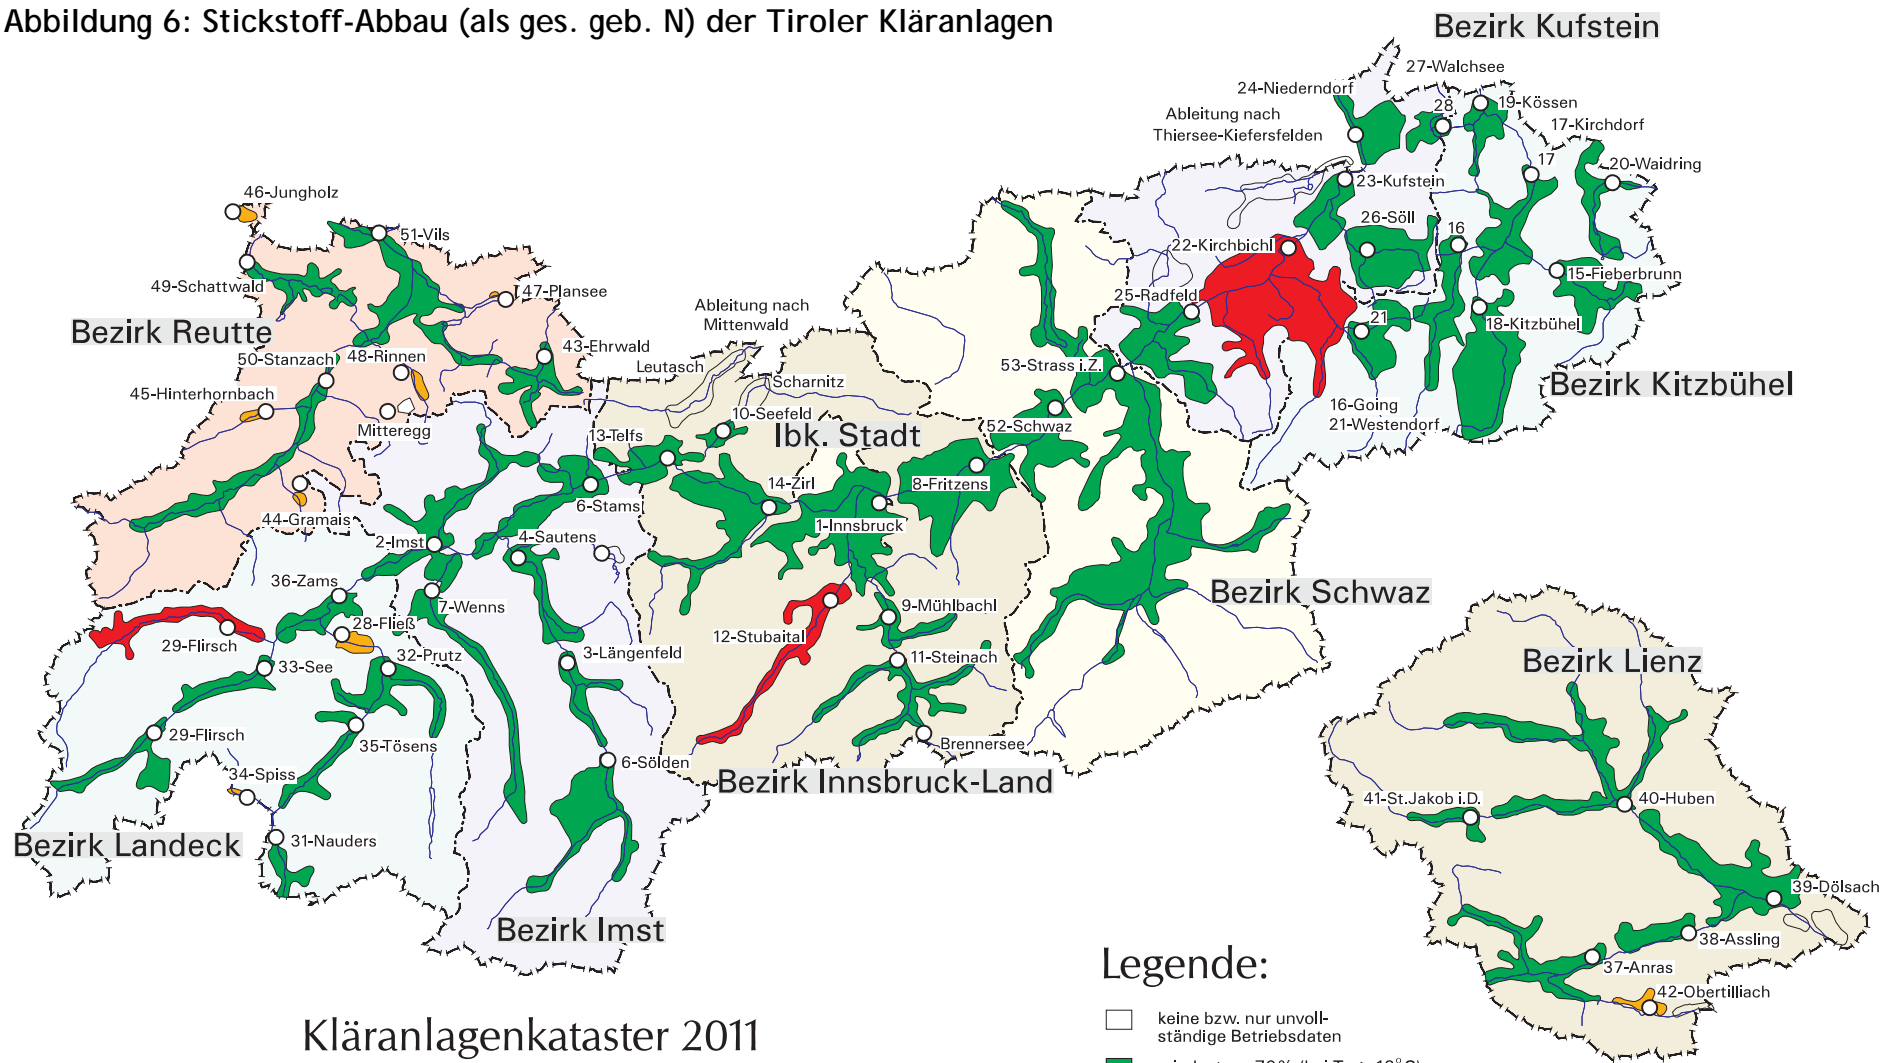


Kläranlagenkataster 2011

Stand: Juli 2012

Für den Inhalt verantwortlich:

Abt. Wasserwirtschaft / Siedlungs- und Industrierwasserwirtschaft

Kartographie: Abt. Geoinformation



Legende:

- keine bzw. nur unvollständige Betriebsdaten
- mindestens 70% (bei $T_{Abf} \geq 12^\circ C$)
- unter 70% (bei $T_{Abf} \geq 12^\circ C$)
- keine Bewertung da ganzjährig $T_{Abf} < 12^\circ C$
- keine Begrenzung da Bemessungswert $\leq 5.000 \text{ EW}_{60}$